



Szafa kablowa typu SKV0/3RBL2/F

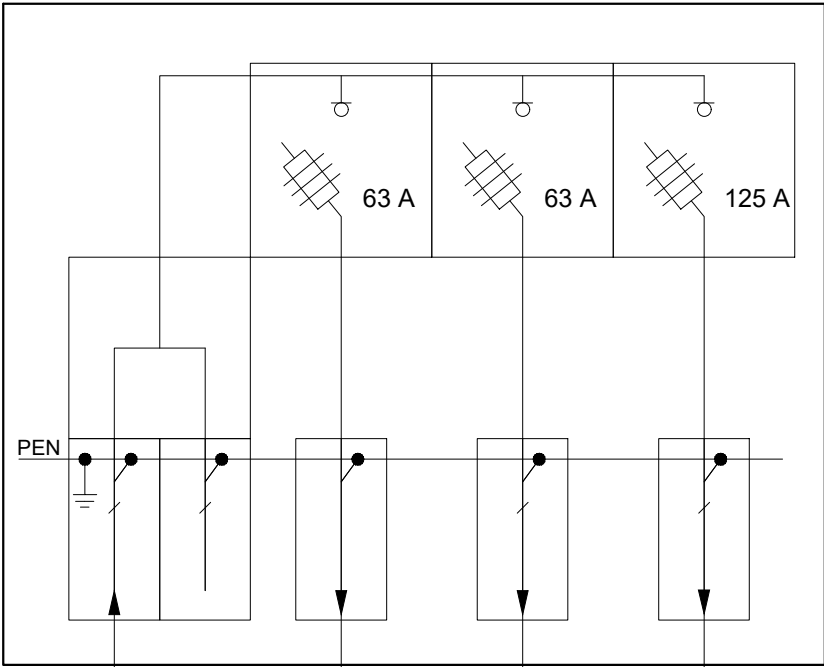

Szafa kablowa typu SKV0/4RBL2/F

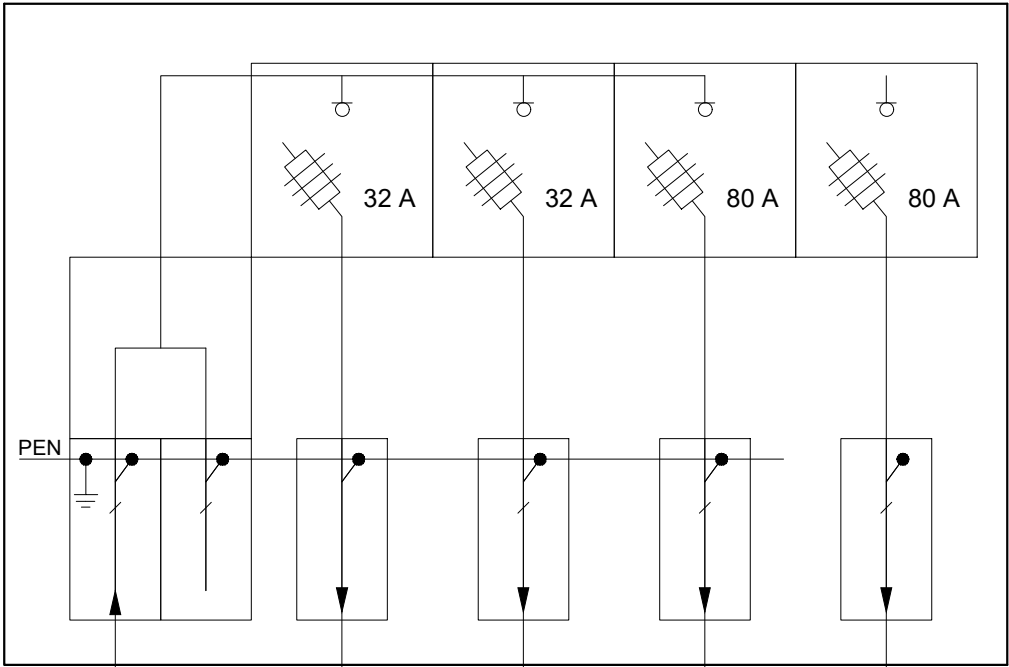

RG-NN

Zasilanie istniejące z RG-NN:
- YKY 4×70mm²

Zasilanie złącza kablowego nr 2:
- YAKY 4×70mm²

Zasilanie rozdzielnic w pom. stacji odwadniania osadu:
- YKY 5×16mm²

T-20

Zasilanie szafki SA-1 przy zbiorniku
nitrifikacji i denitrifikacji - sterownie
pompami mieszającymi
- YKY 5×16mm²

SA-1

Zasilanie porozdzielnic hali magazynowej:
- YKY 5×6mm²

RM

Zasilanie szafki sterowania przenośnikami:
- YKY 5×6mm²

SP

RH-1

RH-2

Zasilanie szafy przeliczarki nr 1:
- YKY 5×16mm²

Zasilanie szafy przeliczarki nr 2:
- YKY 5×16mm²

RS-1

RS-2

Zasilanie rozdzielnic suszarni nr 1:
- YKY 5×25mm²

Zasilanie rozdzielnic suszarni nr 2:
- YKY 5×25mm²

OCHRONA OD PORAŻEŃ

samoczynne wyłączenie zasilania
wyłączniki różnicowo-prądowe
połączenia wyrównawcze

UKŁAD SIECI
TN-C

UKŁAD INST.
ODBIORCZEJ
TN-C-S

Jednostka projektowa:		EKOTOP ROMAN SOBCZYK ul. Wawelska 25/1, 64-920 Pita		 dr inż. Roman Sobczyk	
Inwestor:		SZOP Sp. z o.o. ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański			
Inwestycja:		"MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM" w zakresie gospodarki osadowej, systemu napowietrzania oraz aparatury kontrolno - pomiarowej i analitycznej			
Nazwa projektu:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM			
Opracowanie:		Schemat strukturalny zasilania szaf kablowych i rozdzielnic			
Projektował: mgr inż. Tomasz Lach uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12		Opracował: mgr inż. Tomasz Lach		Sprawdził: mgr inż. Wojciech Kosiba uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: ZAP/0067/POOE/07	
Data: maj 2015	Stadium: PB	Branża: ELEKTRYCZNA		Skala: -	Nr rysunku: 4E